


BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE

ETAT de la RESSOURCE NATURELLE en EAU GESTION de la SÉCHERESSE

GUADELOUPE • 11 août 2026 • N° 2026 / 15

I - Situation hydrologique globale

Situation, en vigueur, par zone (Arrêté préfectoral du 06/07/2026)

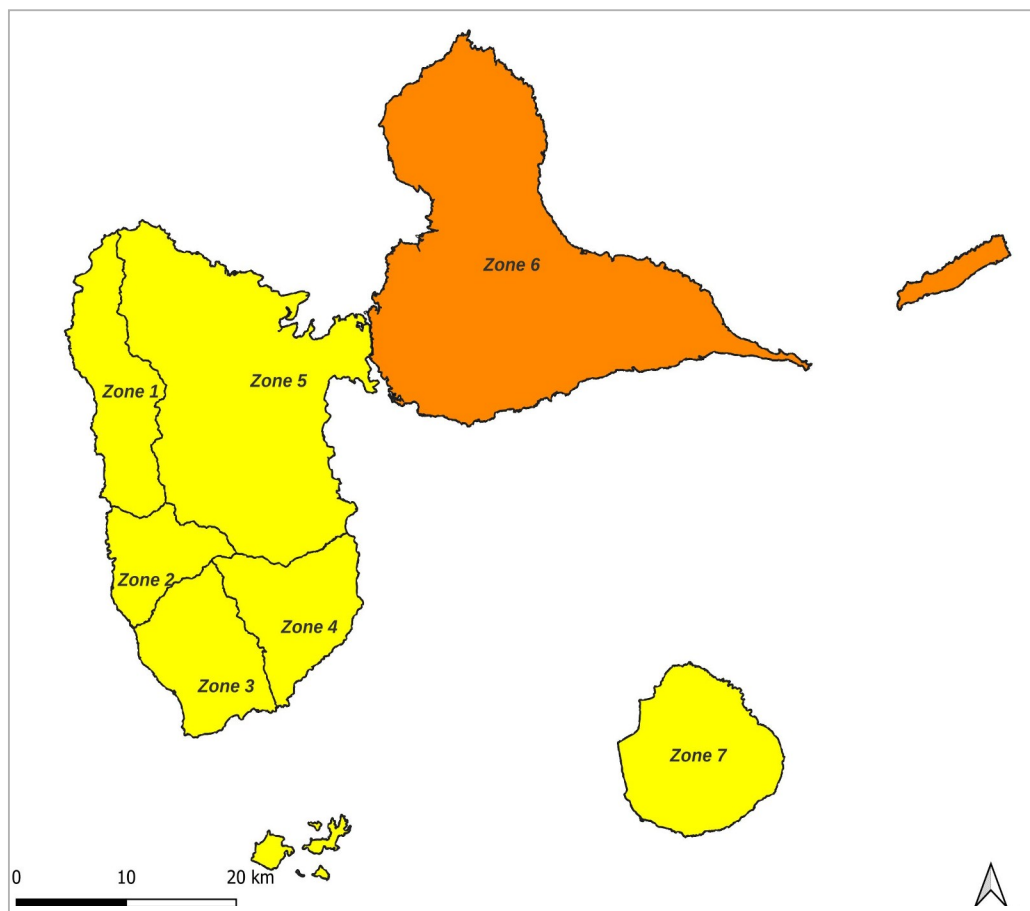

Je vérifie s'il y a des restrictions applicables à mon adresse Vigieau.gouv.fr

Niveaux d'alerte

- Hors seuil**
Pas de déficit hydrologique
- Vigilance**
Économies d'eau recommandées
- Alerte**
Restrictions d'usage de l'eau
- Crise**
Restrictions renforcées
- Pas de données

Correspondance des zones :

- 1 Côte sous le Vent Nord
- 2 Côte sous le Vent Centre
- 3 Côte sous le Vent Sud
- 4 Côte -au-Vent Sud - Les Saintes
- 5 Côte -au-Vent Nord
- 6 Grande-Terre - La Désirade
- 7 Marie-Galante

Données : DEAL 971/RED/MAGC/UH • Conception : DEAL971/RED/MAGC

II - Arrêté préfectoral

Le 06/07/2026, Le préfet de la région Guadeloupe a décidé de placer

- la Grande-Terre et La Désirade en situation d' « **alerte sécheresse** », impliquant la **mise en œuvre de mesures de restriction des usages de l'eau**.
- la Basse-Terre, Les Saintes et Marie-Galante en situation de « **vigilance** », sans restriction à ce stade, mais avec un appel à la sensibilisation et à la maîtrise des consommations d'eau.

VIGILANCE

- La Basse-Terre, Les Saintes
- Marie-Galante

ALERTE

- La Grande-Terre, La Désirade

Je consulte [l'arrêté du 06 juillet 2026](#)

III - Situation hydrologique détaillée

PLUVIOMETRIE ET CLIMAT

PLUVIOMETRIE : BILAN & PREVISIONS

• BILAN – JUILLET 2026

- 20 à 30 % Est Grande-Terre
Jusqu'à - 60 % Nord Basse-Terre

• A RETENIR

MAI • JUIN • JUILLET 2026

Parmi les 3 à 5 trimestres les plus secs des 70 dernières années sur les îles sous-le-vent

CLIMAT : PREVISIONS SAISONNIERES

Météo-France indique que la situation de sécheresse pluviométrique est désormais terminée depuis lundi. Les conditions météorologiques annoncées pour la semaine prochaine, globalement pluvieuses, devraient confirmer cette amélioration.

PLUVIOMETRIE : INDICATEURS CHRONIQUES

Seule la station Sainte-Rose Viard est légèrement sous le seuil de vigilance pluviométrique.

HYDROMETRIE

ETAT DES LIEUX – DEBIT DES COURS D'EAU - BASSE-TERRE

EVOLUTION DEPUIS LE DERNIER BULLETIN

La situation hydrologique relative à l'étude des débits moyens sur 20 jours (Q20j) s'est globalement améliorée depuis la dernière publication à la faveur des pluies observées depuis fin juillet.

La station de Baillif est passée d'une situation d'alerte à une situation de vigilance.

Améliorations


Baillif passe en vigilance

Aggravations

Aucune aggravation

ETAT DES LIEUX : STATIONS

- 3 stations hors seuils
- 3 stations en vigilance
- 1 station en alerte
- aucune station en crise

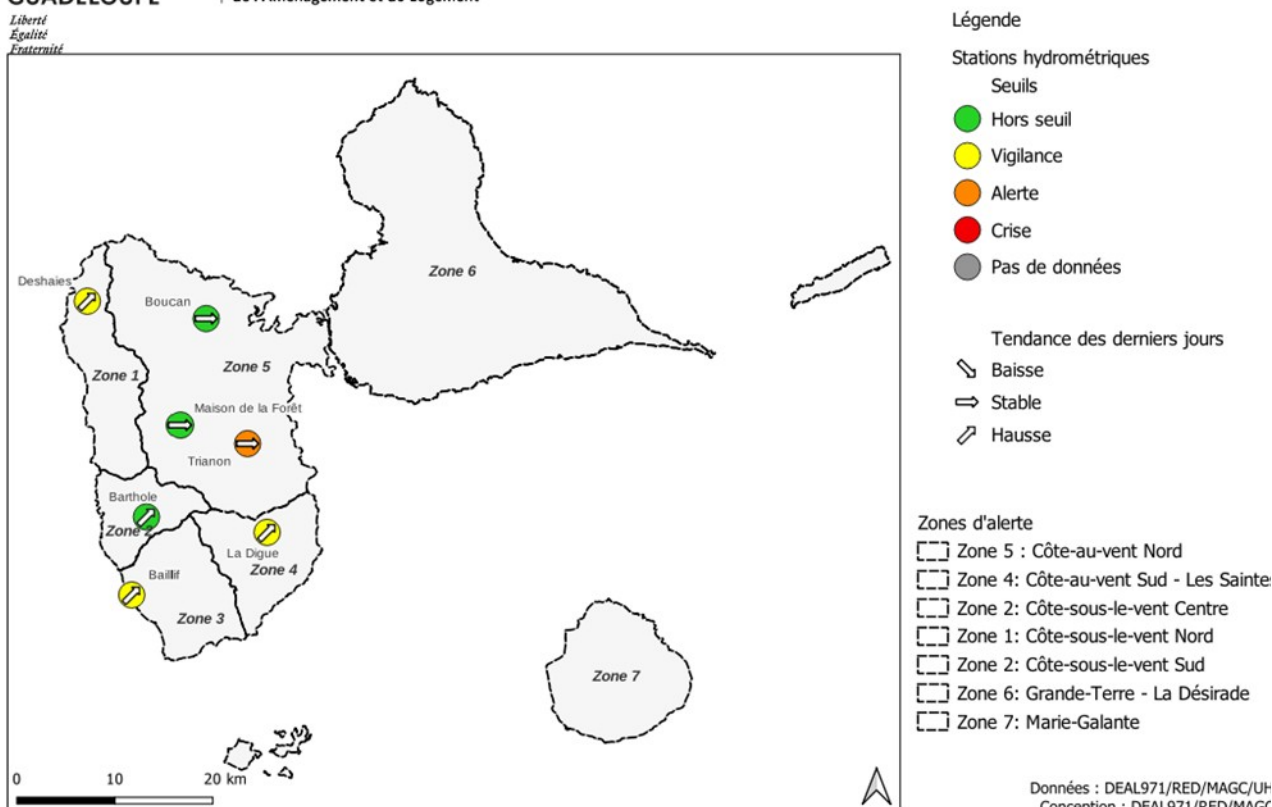

Source : DEAL Guadeloupe_ Bulletin Hydrométrie du 11/08/2026

PIEZOMETRIE NIVEAU DES NAPPES SOUTERRAINES GRANDE-TERRE ET MARIE-GALANTE

Globalement, les niveaux des nappes en Grande-Terre et à Marie-Galante diminuent.

Grande-Terre

- Beausoleil est passé en vigilance

8 piézomètres en alerte

3 piézomètres en vigilance

1 piézomètre hors seuil

1 piézomètre sans donnée - Sainte Marthe


Marie-Galante

- Fond-du-Riz reste en alerte

2 piézomètres en crise - Poisson et Dorot

1 piézomètre en alerte - Fond-du-Riz

5 piézomètres hors seuil

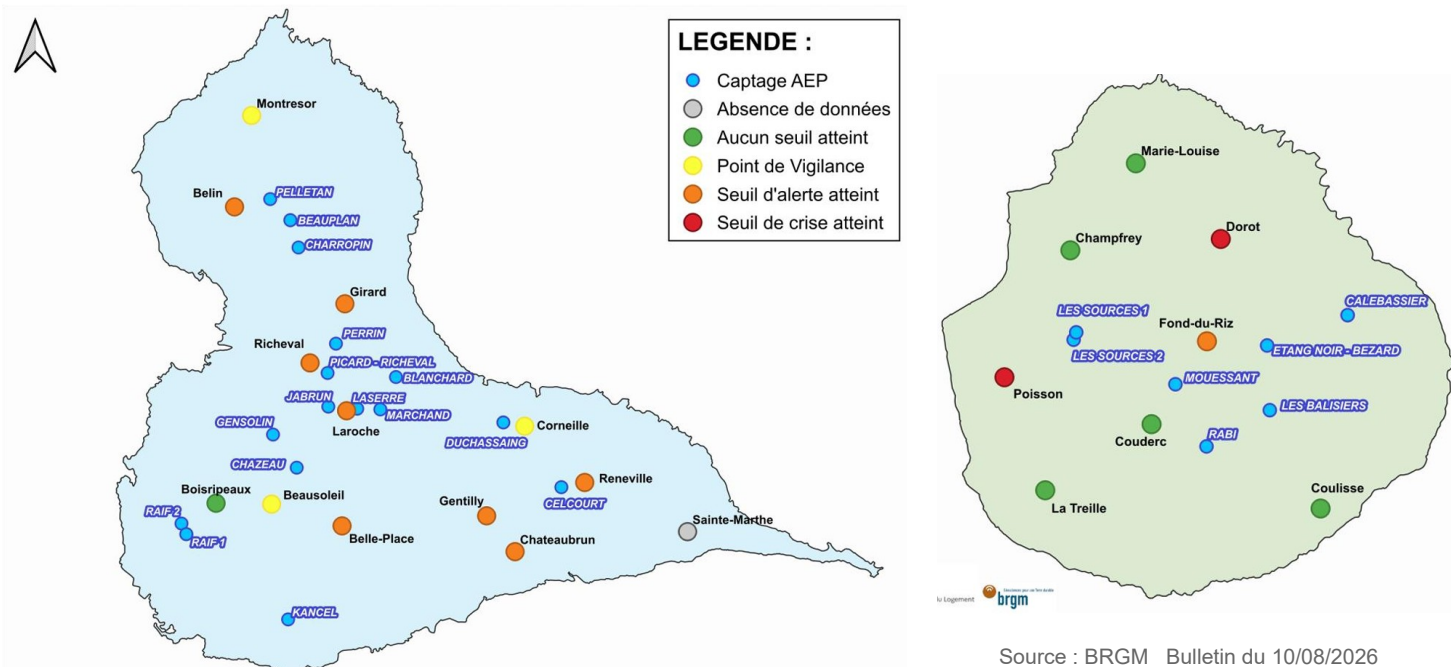

PRODUCTION D'EAU POTABLE CAPTAGES_UPEP_ BASSE-TERRE & GRANDE TERRE

BASSE-TERRE

Basse-Terre

UPEP	Evaluation de la baisse de la ressource/ adduction	Impact sur la distribution
Montval Baillif	25%	-
St-Louis Baillif	0%	-
Belleterre Gourbeyre	0%	-
Palmiste Gourbeyre		-
Morne Houël St-Claude	30%	-
Beauvallon Basse-Terre- St-Claude	0%	-
Matouba St-Claude	20%	sans
Balisier Papaye St- Claude	0-5 %	-
Cacao Ste-Rose	40%	délestage programmé
Massy Ste-Rose	15%	sans
Sofaïa Ste-Rose	20% (70 % sur riv. Sofaïa)	tour d'eau
Solitude Ste-Rose	60%	tour d'eau
Ermitage 3Rivières	50%	tours d'eau
Gommier 3Rivières	gestion d'incident en cours	
La Plaine 3Rivières	70%	-
Tête-Canal 3Rivières	60%	-
Ferry Deshaies	40% (arrivée en gravitaire)	renforcement par le pompage

Basse-Terre centre

Par rapport au point du 27 juillet, la situation de la Production Centre est identique exceptée pour les sources de Belle-Eau-Cadeau où une nouvelle baisse est constatée. En effet, au 10 août 2026 la **production de l'UPEP de Belle-Eau-Cadeau est désormais de 860 m³/h en moyenne** contre une production, pour rappel, à **877 m³/h le 27 juillet 2026** au lieu des **plus de 1200 m³/h** espéré.

Côte sous le vent + Vieux fort

Rien à signaler sur le périmètre de la SAUR.

GRANDE-TERRE

Pour les UPEP du territoire Grande Terre, rien n'est à signaler.

La fourniture en eau brute répond aux besoins de nos usines d'eau potable.

Usines d'eau potable	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution	Niveaux réservoirs
UPEP Desvarieux	Pressions adduction Pression maximale : 4,71 bars Pression minimale : 2,24 bars Pression moyenne : 3,31 bars. Débit moyen de production : 400 m³/h	Aucun	Moule R1000 : 35% Audouins : 33 % Champs grillé 2000_182: 27% & 22% Sergent : 08% Morel : 3,37% Sommabert 2000 : 25% Sommabert 500 : 6,75%
UPEP Belin	Pressions adduction Pression maximale : 4,16 bars Pression minimale : 2,09 bars Pression moyenne : 2,97 bars Débit moyen de production : 248 m³/h	Aucun	Belin R2000: 77% Ht montagne 2000_182: 36% & 12% Massieux : 37% Les mangles : 54% Vigle : 0,0% Gros Cap : 0,0%
UPEP Deshauteur via Pompage Esperance	Pressions adduction Pression maximal : 8,94 bars Pression minimal : 4,19 bars Pression moyenne : 6,40 bars Débit moyen de production : 1174 m³/h	Tours d'eau actif	Deshauteurs R500 : 90% Dubellay : 20% Bois jolan : 52% May : 51% Bebette : 38% Dubedou : 46% St Jacques : 83%

FORAGES	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution
Pelletan	Débit produit : 50 m3/h	Aucun
Charopin	Débit produit : 28 m3/h	Aucun
Picard	Débit produit : 42 m3/h	Aucun
Perrin	Débit produit : 65 m3/h	Aucun
Jabrun	Débit produit : 72 m3/h	Aucun
Lasserre	Débit produit : 64 m3/h	Aucun
Gensolin	Débit produit : 88 m3/h	Aucun
Duchassaing	Débit produit : 40 m3/h	Aucun
Kancel	Débit produit : 60 m3/h	Aucun
Blanchard	Débit produit : 42 m3/h	Aucun
Marchand	Débit produit : 42 m3/h	Aucun
Chazeau	Débit produit : 78 m3/h	Aucun
Celcourt	Débit produit : 34 m3/h	Aucun

Source : SMGEAG_ Bulletin du 10/08/2026

PRODUCTION D'EAU POTABLE CAPTAGES_UPEP_ MARIE-GALANTE

MARIE-GALANTE

Situation de la nappe phréatique : On constate toujours une **baisse lente et progressive du niveau de la nappe**, notamment au forage de Rabi, où le niveau a diminué de 50 centimètres au cours des 30 derniers jours (-3 %). Il reste toutefois 17 mètres d'eau au-dessus de la pompe.

Concernant le **forage de Balisiers**, le plus sensible, la situation reste stable. Toutefois, **son fonctionnement est actuellement limité afin de préserver la ressource** : le débit de pompage a été réduit, la zone alimentée est plus petite et le forage s'arrête automatiquement toutes les 4 heures.

La situation reste préoccupante, mais elle ne s'est pas aggravée de manière significative depuis la fin juillet. Les pluies annoncées dimanche pourraient permettre à la nappe de se recharger et de remonter.

À retenir : la nappe continue de baisser, mais sans accélération notable. Les pluies à venir seront donc particulièrement surveillées, car elles pourraient contribuer à inverser cette tendance.

Source : CCMG -Opérateur : KARUKER_Ô_ Bulletin du 11/08/2026

RESEAU D'IRRIGATION AGRICOLE PRELEVEMENT, NIVEAU DES BARRAGES ET CONSOMMATION

Captages

La capacité de production des captages s'est de nouveau dégradée cette fin de semaine.

Barrages

Letaye : les volumes de Letaye sont à nouveau mobilisables suite à l'achèvement des travaux de maintenance. La réserve reste toutefois très limitée.

Moreau : le barrage est rempli à moins de 50 %. Cet ouvrage est de nouveau sollicité afin de pallier au déficit de production des captages.

Gaschet : La réserve est de nouveau mobilisable grâce aux dernières pluies et a permis en début de semaine, le remplissage par le surplus de production des prises. La réserve reste toutefois très limitée.

Distribution

La demande est supérieure à celle habituellement constatée à cette période de l'année, en raison d'un développement du maraîchage particulièrement marqué cette année, couplé à l'absence d'apports d'eau significatifs par les pluies. Le réseau est donc fortement sollicité.

Restrictions

Les restrictions sur l'usage agricole sont suspendues cette semaine, dans l'attente de confirmer la stabilisation de la production, en cohérence avec les conditions saisonnières. L'alimentation des usines d'eau potable du SMGEAG est assurée à 100 % et en continu, malgré la forte demande de cet usage.

Autorisation

Autorisation temporaire de prélèvement à la rivière de Bras David :

Ouverture de la vanne ce jour, au niveau du dessableur de Bras David, selon l'article 4.2 de l'arrêté N 2012/661 SG/SCI/ARS du 11 juin 2012.

Observations

- **La capacité de production des rivières reste inférieure aux normales saisonnières.** La seule rivière peu affectée demeure Bras-David. Compte tenu de cette légère amélioration, le Département a sollicité, il y a maintenant quatre semaines, une autorisation de prélèvement supplémentaire sur Bras-David, comme le permet l'arrêté préfectoral à compter du 1er juillet. Un retour à la normale est désormais attendu à moyen terme.
- **Les besoins cumulés de l'agriculture et de l'alimentation en eau potable restent supérieurs à la capacité de production des captages ainsi qu'aux besoins habituellement constatés à cette période.**
- Le déficit de production est actuellement compensé par la mobilisation des réserves des barrages de Moreau et de Letaye.
- La demande des usines d'eau potable demeure très élevée au regard de l'équilibre hydraulique du réseau départemental.