


BULLETIN DE SITUATION HYDROLOGIQUE

ETAT de la RESSOURCE NATURELLE en EAU
GESTION de la SÉCHERESSE

GUADELOUPE • 8 septembre 2026 • N° 2026 / 17

I - Situation hydrologique globale

Situation en vigueur, par zone (Arrêté préfectoral du 06/07/2026)

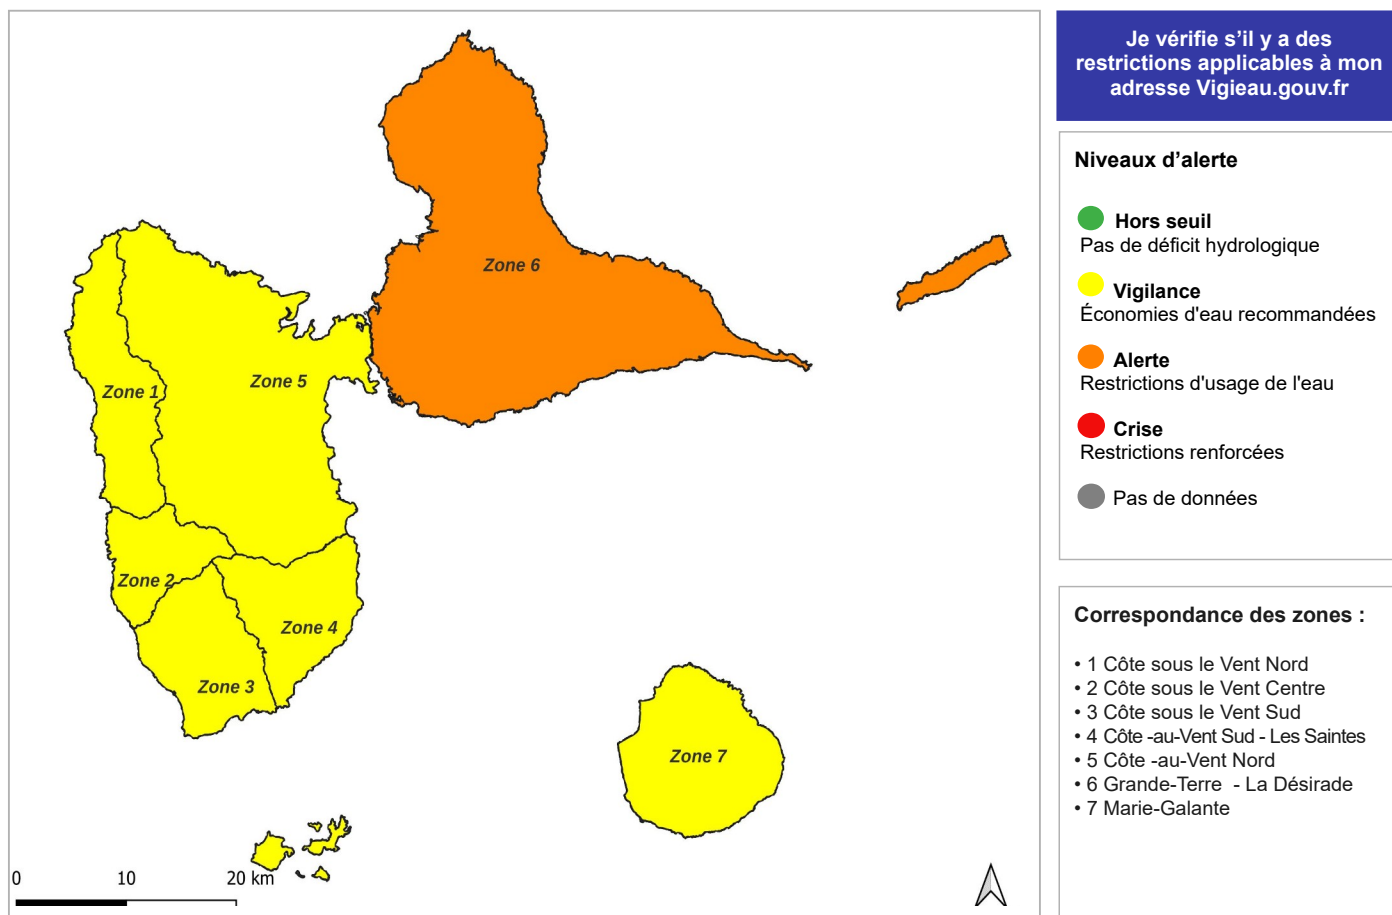

Tendance générale

Nette amélioration en termes de pluviométrie et par conséquent d'hydrométrie (débit des cours d'eau de Basse-Terre) depuis la deuxième semaine d'août.
Cependant, la situation est toujours dégradée pour la nappe phréatique de Grande-Terre en raison du déficit pluviométrique de mai, juin et juillet.

GT : Grande-Terre ; MG : Marie-Galante

II - Arrêté préfectoral

Le 06/07/2026, Le préfet de la région Guadeloupe a décidé de placer

- la Grande-Terre et La Désirade en situation d'« **alerte sécheresse** », impliquant la mise en œuvre de mesures de restriction des usages de l'eau.
- la Basse-Terre, Les Saintes et Marie-Galante en situation de « **vigilance** », sans restriction à ce stade, mais avec un appel à la sensibilisation et à la maîtrise des consommations d'eau.

Je consulte [l'arrêté du 06 juillet 2026](#)

VIGILANCE

- La Basse-Terre, Les Saintes
- Marie-Galante

ALERTE

- La Grande-Terre, La Désirade

III - Situation hydrologique détaillée

PLUVIOMETRIE ET CLIMAT

PLUVIOMETRIE : BILAN & PREVISIONS

• BILAN – AOÛT 2026

- 20 à 30 % Est Grande-Terre et Marie-Galante
Jusqu'à - 50 % Nord Basse-Terre

• A RETENIR

MAI • JUIN • JUILLET 2026

Parmi les 3 à 5 trimestres les plus secs des 70 dernières années sur les îles sous-le-vent

CLIMAT : PREVISIONS SAISONNIERES

Bien que l'archipel soit actuellement en pleine saison des pluies et que la crise de sécheresse météorologique ait pris fin en juillet, Météo-France prévoit une tendance globalement sèche jusqu'au 20 septembre 2026.

PLUVIOMETRIE : INDICATEURS CHRONIQUES

Toutes les stations sont désormais au-dessus du seuil de vigilance pluviométrique.

Source : Météo France

HYDROMETRIE

ETAT DES LIEUX – DEBIT DES COURS D'EAU - BASSE-TERRE

EVOLUTION DEPUIS LE DERNIER BULLETIN

La situation hydrologique relative à l'étude des débits moyens sur 20 jours (Q20j) est **contrastée**. En effet, la station de Trianon (rivière Moustique) est passée d'une situation d'alerte à une situation de vigilance mais dans le même temps la station de Baillif (rivière des Pères) est à nouveau passée en vigilance. Les pluies survenues à la fin du mois d'août ont toutefois redynamisé les écoulements sur la plupart des cours d'eau étudiés.

Aggravations : La station de Baillif est passée d'une situation de hors seuils à vigilance.

Améliorations

Trianon passe en vigilance


Maintiens

Deshaies en vigilance ; Maison de la Forêt,
Vieux-Habitants Barthole et Boucan et Digue hors seuils.

ETAT DES LIEUX : STATIONS

- 4 stations hors seuils
- 3 stations en vigilance
- aucune station en alerte
- aucune station en crise

Source : DEAL Guadeloupe_ Bulletin Hydrométrie

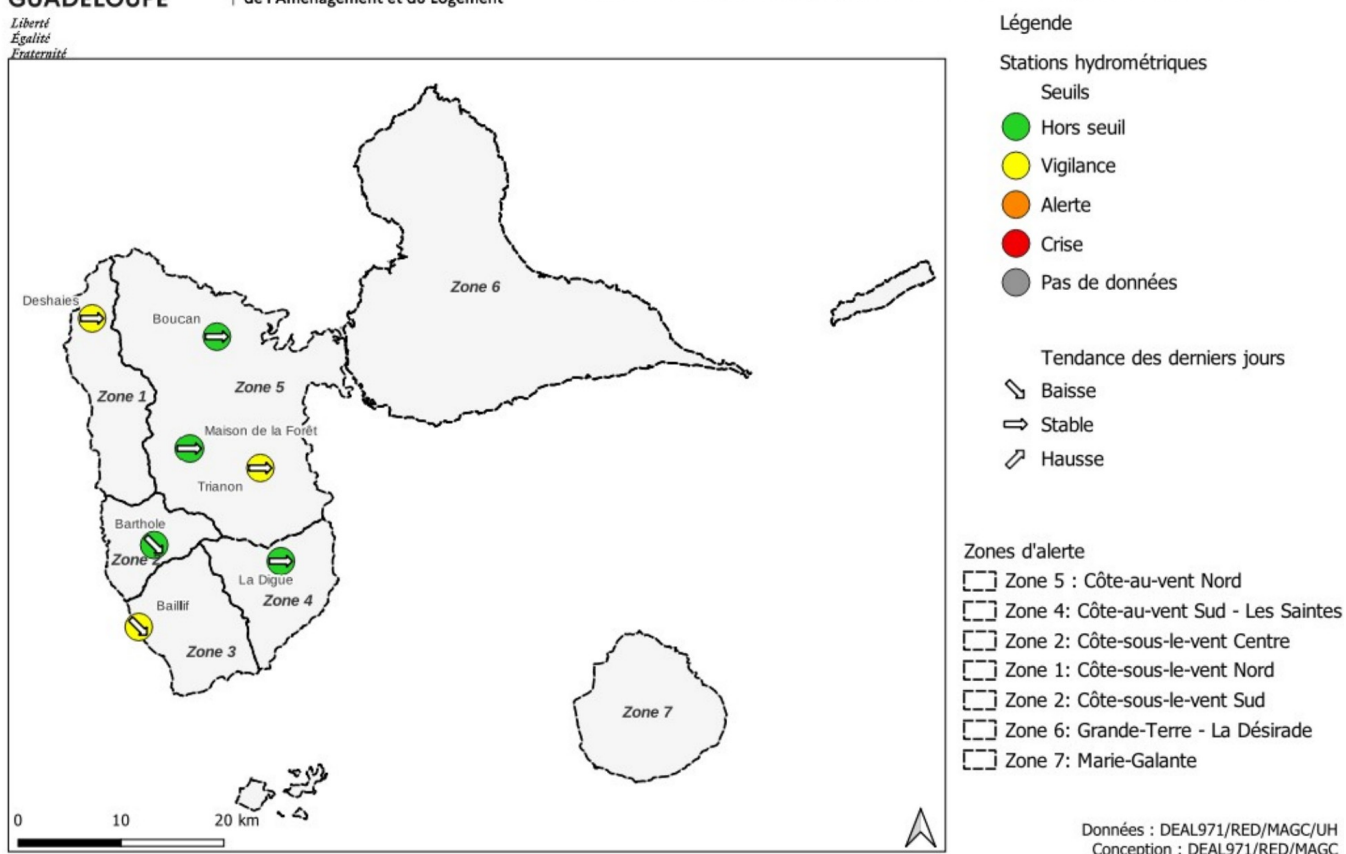

PIEZOMETRIE NIVEAU DES NAPPES SOUTERRAINES GRANDE-TERRE ET MARIE-GALANTE

La situation des nappes est similaire au dernier bulletin, avec une tendance générale à la baisse des niveaux. On note une légère amélioration pour le point de Montrésor qui est passé au-dessus du seuil d'alerte et qui est désormais en vigilance.

Grande-Terre

- Montrésor est passé en vigilance

8 piézomètres en alerte

3 piézomètres en vigilance

1 piézomètre hors seuil

1 piézomètre sans donnée - Sainte Marthe



Marie-Galante

- Fond-du-Riz reste en alerte

2 piézomètres en crise - Poisson et Dorot

1 piézomètre en alerte - Fond-du-Riz

5 piézomètres hors seuil

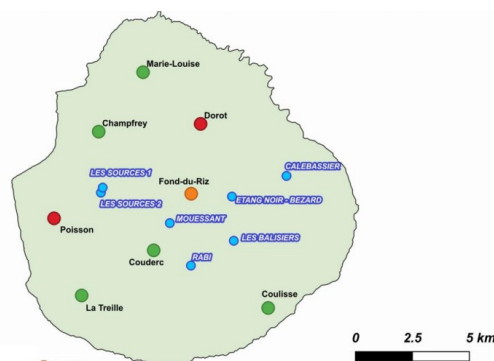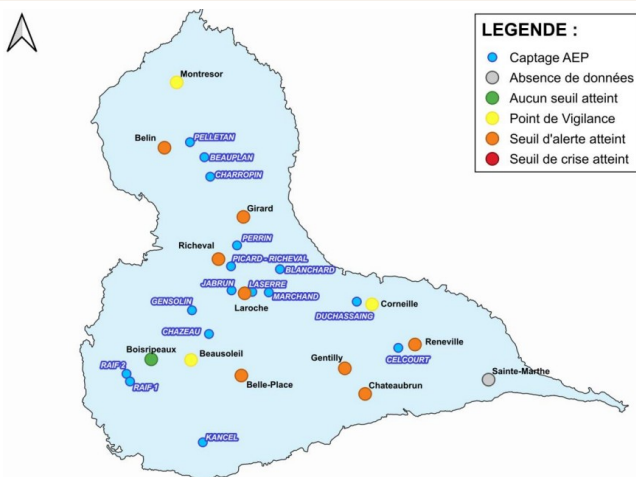

PRODUCTION D'EAU POTABLE
CAPTAGES_UPEP_ BASSE-TERRE & GRANDE TERRE

BASSE-TERRE

Basse-Terre

UPEP	Evaluation de la baisse de la ressource/ adduction	Impact sur la distribution
Montval Baillif	20%	sans
St-Louis Baillif	10%	-
Belleterre Gourbeyre	0%	-
Palmiste Gourbeyre	0%	-
Morne Houël St-Claude	20%	sans
Beauvallon Basse-Terre- St-Claude	10%	-
Matouba St-Claude	30%	sans
Balisier Papaye St-Claude	15%	sans
Cacao Ste-Rose	10%	tour d'eau
Massy Ste-Rose	10%	sans
Sofala Ste-Rose	25%	tour d'eau
Solitude Ste-Rose	5%	tour d'eau
Ermitage 3Rivières	50%	tours d'eau
Gommier 3Rivières	20%	
La Plaine 3Rivières	80%	-
Tête-Canal 3Rivières	60%	-
Ferry Deshaies	50% (arrivée en gravitaire)	renforcement par le pompage

Basse-Terre centre

Exceptée pour les sources de Belle eau Cadeau, le déficit de pluviométrie des derniers mois, n'affecte pas la quantité d'eau prélevée alimentant nos autres usines de production d'eau

Les volumes actuellement prélevés dans le milieu naturel pour alimenter les différentes usines de production d'eau sont satisfaisants : 930 m³/h à Moustique, 1 250 m³/h à Digue, 750 m³/h à Miquel et 650 m³/h à Vernou. Toutefois, **le volume d'eau brute disponible pour l'usine de Belle-Eau-Cadeau dont la nouvelle mesure a été effectuée le 7 septembre 2026, il reste limité à environ 900 m³/h, contre les 1 200 m³/h espérés.** Pour l'usine de Perrin, KARUKÉR'O continue de fournir un volume d'eau brute conforme aux besoins, de l'ordre de 350 m³/h.

Côte sous le vent + Vieux fort

Une légère faiblesse observée sur la ressource de soldat, qui tend à s'estomper depuis samedi.

GRANDE-TERRE

Pour les UPEP de Grande Terre, rien n'est à signaler. La fourniture en eau brute répond aux besoins de nos usines d'eau potable.

Usines d'eau potable	Evaluation de la baisse de la ressource	Impact sur la distribution	Niveaux réservoirs
UPEP Desvarieux	Pression adduction Pression maximale : 7,02 bars Pression minimale : 3,99 bars Pression moyenne : 5,95 bars. Débit moyen de production : 400 m3/h	Aucun	Desvarieux R1000 : 70% Audoins : 78% Champs grillé : 33% Sergent : 10% Morel : 19% Sommabert : 07%
UPEP Belin	Pression adduction Pression maximale : 5,87 bars Pression minimale : 2,99 bars Pression moyenne : 4,89 bars Débit moyen de production : 250 m3/h	Aucun	Belin R2000 : 71 % Haut de la montagne : 16% Massieux : 42% Les mangles : 18% Vigie : 0,0% Gros Cap : 0,0%
UPEP Deshauteurs via Pompage Esperance	Pression adduction Pression maximale : 8,86 bars Pression minimal : 4.84 bars Pression moyenne : 7,09 bars Débit moyen de production : 1203 m3/h	Tours d'eau	Deshauteur R500 : 88% Dubellay : 20% Bois jolan : 48% May : 50% Bebette : 37% Dubedou : 85% St Jacques : 92%

FORAGES	<i>Evaluation de la baisse de la ressource</i>	<i>Impact sur la distribution</i>
Pelletan	Débit produit : 49 m3/h	Aucun
Charopin	Débit produit : 29 m3/h	Aucun
Picard	Débit produit : 43 m3/h	Aucun
Perrin	Débit produit : 55 m3/h	Aucun
Jabrun	Débit produit : 82 m3/h	Aucun
Lasserre	Débit produit : 64 m3/h	Aucun
Gensolin	Débit produit : 89 m3/h	Aucun
Duchassaing	Débit produit : 37 m3/h	Aucun
Kancel	Débit produit : 60 m3/h	Aucun
Blanchard	Débit produit : 41 m3/h	Aucun
Marchand	Débit produit : 36 m3/h	Aucun
Chazeau	Débit produit : 79 m3/h	Aucun

Source : SMGEAG

PRODUCTION D'EAU POTABLE CAPTAGES_UPEP_ MARIE-GALANTE

MARIE-GALANTE

La situation de la production d'eau à Marie-Galante s'est améliorée depuis le dernier bulletin. **Le forage de Balisiers demeure le plus sensible mais montre désormais un niveau de la nappe moins impacté par la production.**

La tendance est à la remontée progressive du niveau de la nappe.

Source : CCMG-Opérateur : KARUKER'Ô

RESEAU D'IRRIGATION AGRICOLE PRELEVEMENT, NIVEAU DES BARRAGES ET CONSOMMATION

Captages

La capacité de production des captages est conforme aux valeurs usuelles et permet de répondre au besoin.

Barrages

Letaye : la réserve de Letaye est opérationnelle, **le stock a été reconstitué**

Moreau : le barrage de Moreau est **en cours de remplissage** via le captage de Moreau.

Gaschet : le niveau poursuit une remontée progressive à la faveur des pluies. **Le stock disponible est toutefois encore limité.**

Distribution

La demande est couverte par la production.

Alimentation des usines d'eau potable du SMGEAG assurée à 100% et en continu malgré la forte demande de cet usage.

Restrictions

Aucune restriction n'est actuellement en vigueur.

Autorisation

Autorisation temporaire de prélèvement à la rivière de Bras David :

L'autorisation préfectorale de prélèvement complémentaire, accordée pour trois mois à compter du 27 juillet 2026, reste en vigueur et est mobilisée en fonction des besoins.

Observations

Les précipitations enregistrées en ce début de mois de septembre ont permis une **amélioration de la capacité de production des rivières.**

Cette amélioration favorise le remplissage des barrages, rendu possible grâce à une production satisfaisante des cours d'eau.

Par ailleurs, les besoins en eau sont actuellement couverts par la production des captages.

Toutefois, **la demande des usines de production d'eau potable demeure très élevée au regard de l'équilibre hydraulique du réseau départemental.**